

INSYTE

LanDrive

ДАТЧИК ОБНАРУЖЕНИЯ ПРОТЕЧЕК ВОДЫ

модель LDC-WS

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Датчик обнаружения протечек воды подключается к любому модулю системы LanDrive, имеющему цифровой, дискретный вход IN1. Например, релейный модуль LDR-1250, универсальный модуль LDU-2400.

Для подключения датчика к, например, релейному модулю LDR-1250, необходимо ввести контактные штыревые разъемы к соответствующим клеммам согласно схемы подключения.

Ко входам IN1, -, + кабель подключается таким образом, чтобы:

СИНИЙ разъем вошел в клеммник с обозначением IN1 ;


ЧЕРНЫЙ разъем вошел в клеммник с обозначением - (минус) ;

КРАСНЫЙ разъем вошел в клеммник с обозначением + (плюс);

Монтаж датчика рекомендуется осуществить путем углубления чувствительного элемента в любую поверхность со скрытым размещением кабеля с последующей его герметизацией силиконовым герметиком. Диаметр чувствительного элемента составляет 20 мм, толщина 3 мм.

При необходимости удлинения кабеля воспользуйтесь следующей таблицей

Классификация линии	Длина линии	Тип используемого кабеля	Топология
Миниатюрные линии	До 5м	Любой	Свободная

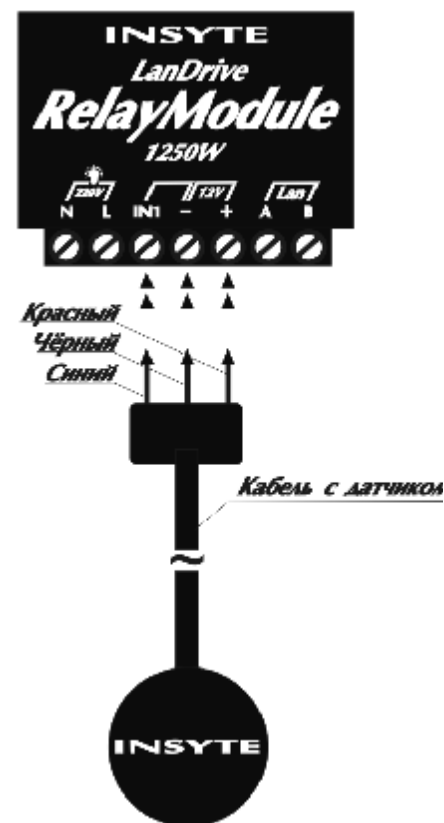

INSYTE Electronics Co. Ltd.
Web site: <http://www.insyte.ru>